


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

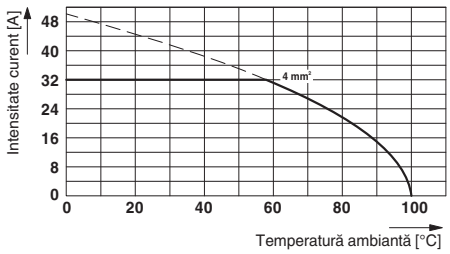


Tip: MKDS 5/2-6,35 şi MKDS 5/3-6,35
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

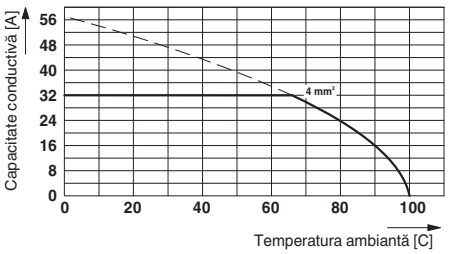


Tip: MKDS 5 HV/2-9,52 şi MKDS 5 HV/3-9,52
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

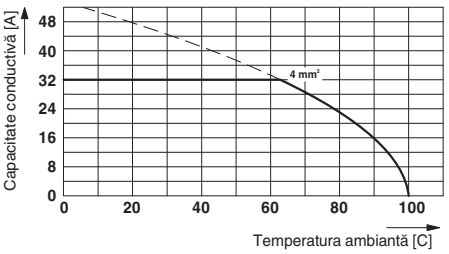


Tip: MKKDS 5/2-6,35 şi MKKDS 5/3-6,35
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

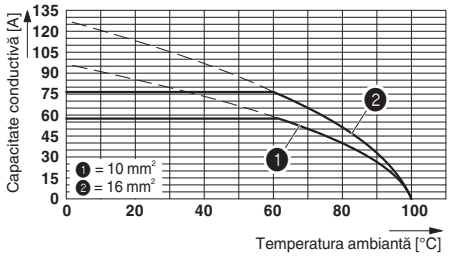


Tip: MKDSP 10/...-10,16
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

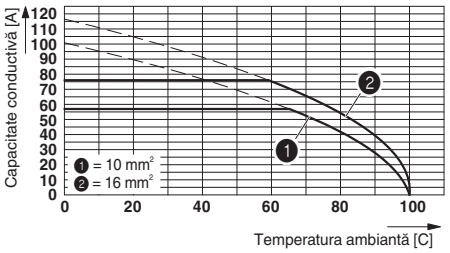


Tip: MKDS 10 HV
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii = 5

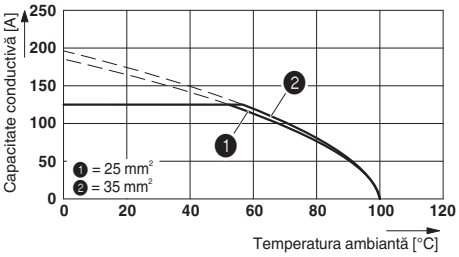


Tip: MKDSP 25/5-15,00
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

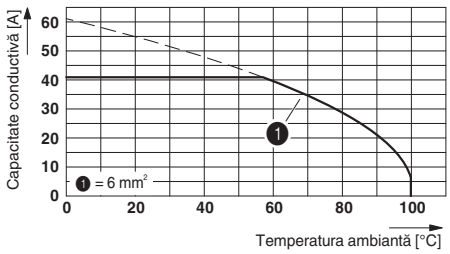


Tip: SPT 5/...-H-7,5-ZB
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

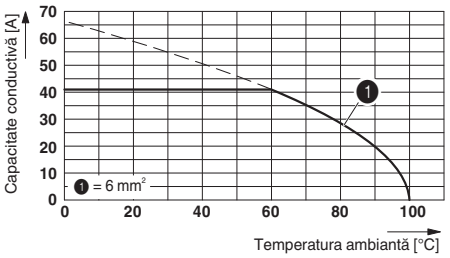


Tip: SPT 5/...-V-7,5-ZB
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5

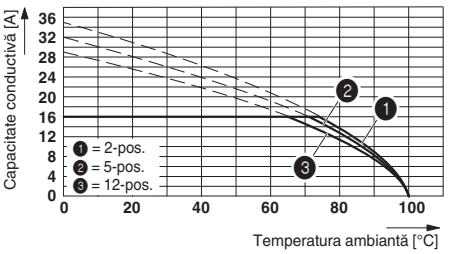


Tip: GMSTB 2,5 HCV/...-ST-7,62 cu GMSTBA 2,5 HC/...-G-7,62
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 2,5 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

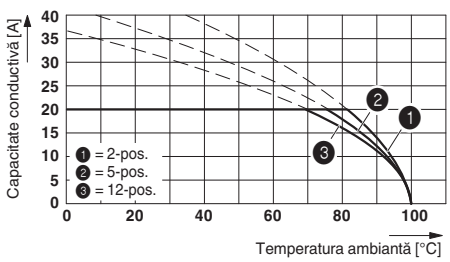

Tip: PC 4/..-ST-7,62 cu PC 4/..-G-7,62
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 4 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

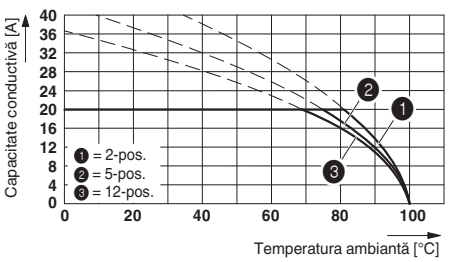


Tip: PC 4HV/...-ST-7,62 cu PC 4/...-G-7,62
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 4 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

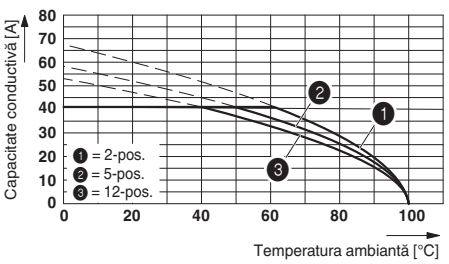


Tip: PC 5/...-ST-7,62 cu PC 5/...-G-7,62
Secţiune transversală conductor: 10 mm²
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii: Vezi diagrama


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

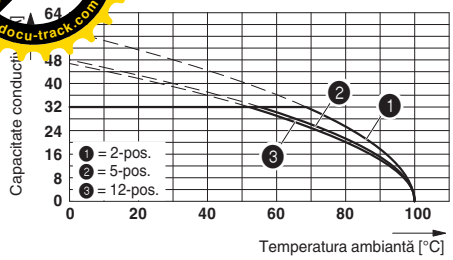


Tip: IPC 5/...-ST-7,62 cu IPC 5/...-G-7,62
Secţiune transversală conductor 6 mm²
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii: Vezi diagrama

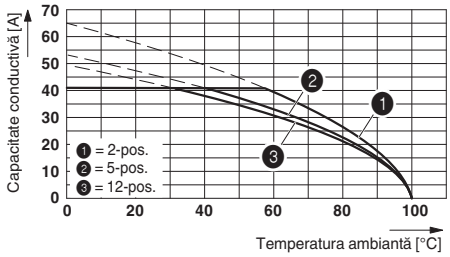


Tip: SPC 5/...-ST-7,62 cu PC 5/...-G-7,62
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 10 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

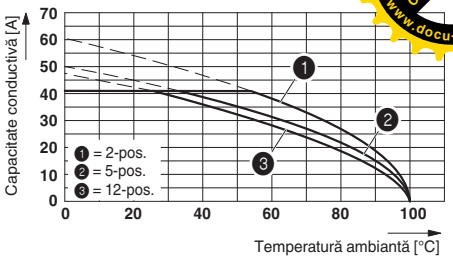


Tip: TSPC 5/...-ST-7,62 cu PC 5/...-G-7,62
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 10 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

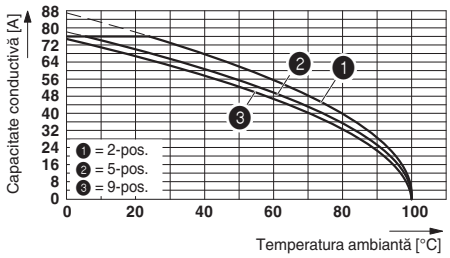


Tip: PC 16/..-ST-10,16 cu PC 6-16/..-G1-10,16
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 16 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

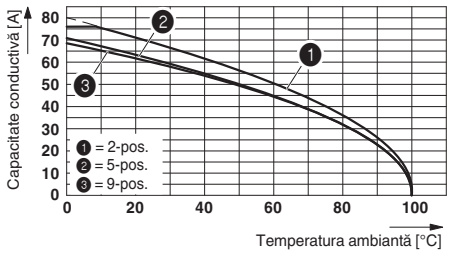


Tip: TPC 16/....-ST-10,16 cu PC 6-16/...-G-10,16
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 16 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

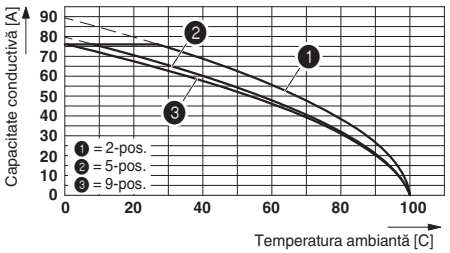

Tip: SPC 16/...-ST-10,16 cu PC 6-16/...-G1-10,16
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 16 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

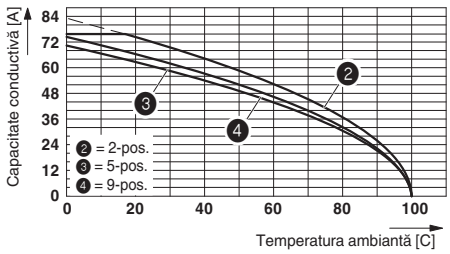

Tip: IPC 16/...-ST-10,16 cu IPC 16/...-G-10,16
Curbe de pierdere de putere conf. DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09
Reprezentare bazată pe DIN EN 60512-5-2:2003-01
Secţiune transversală a conductorului conectat = 16 mm²
Factor reducere = 0,8
Nr. de poziţii = vezi diagrama

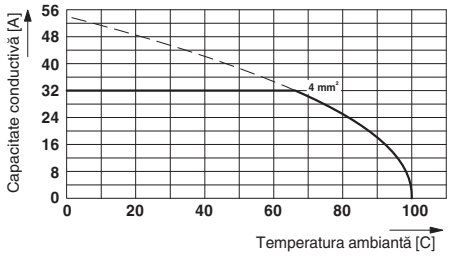

Tip: SMKDS 5/2-6,35 şi SMKDS 5/3-6,35
Test după DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor reducere = 1
Nr. de poziţii: 5